***Producent przepompowni EPS***
***ECOL-UNICON Sp. z o. o.***

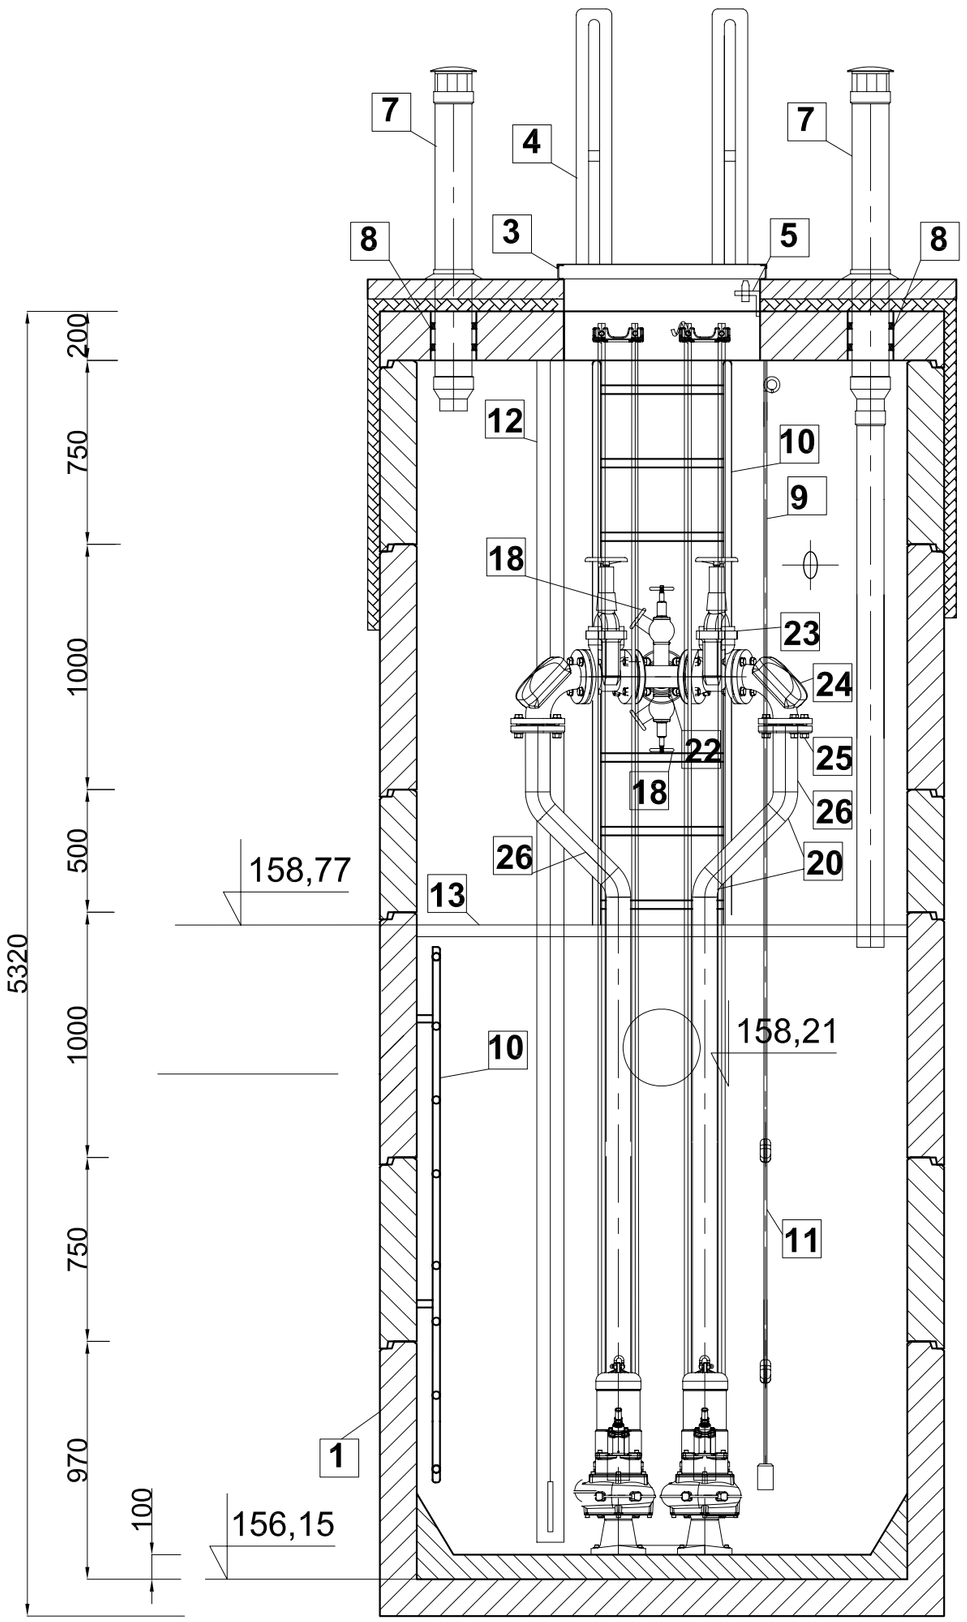


B-B

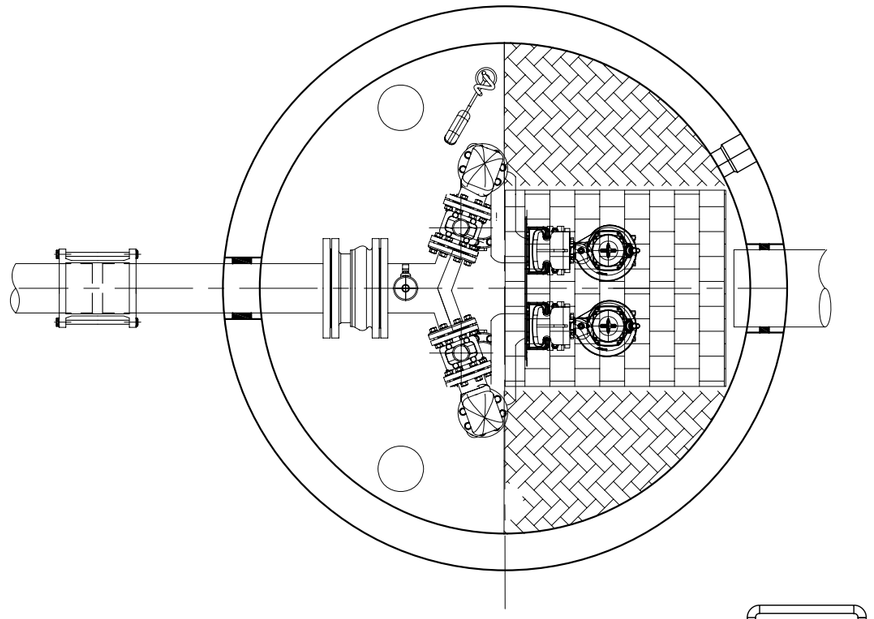

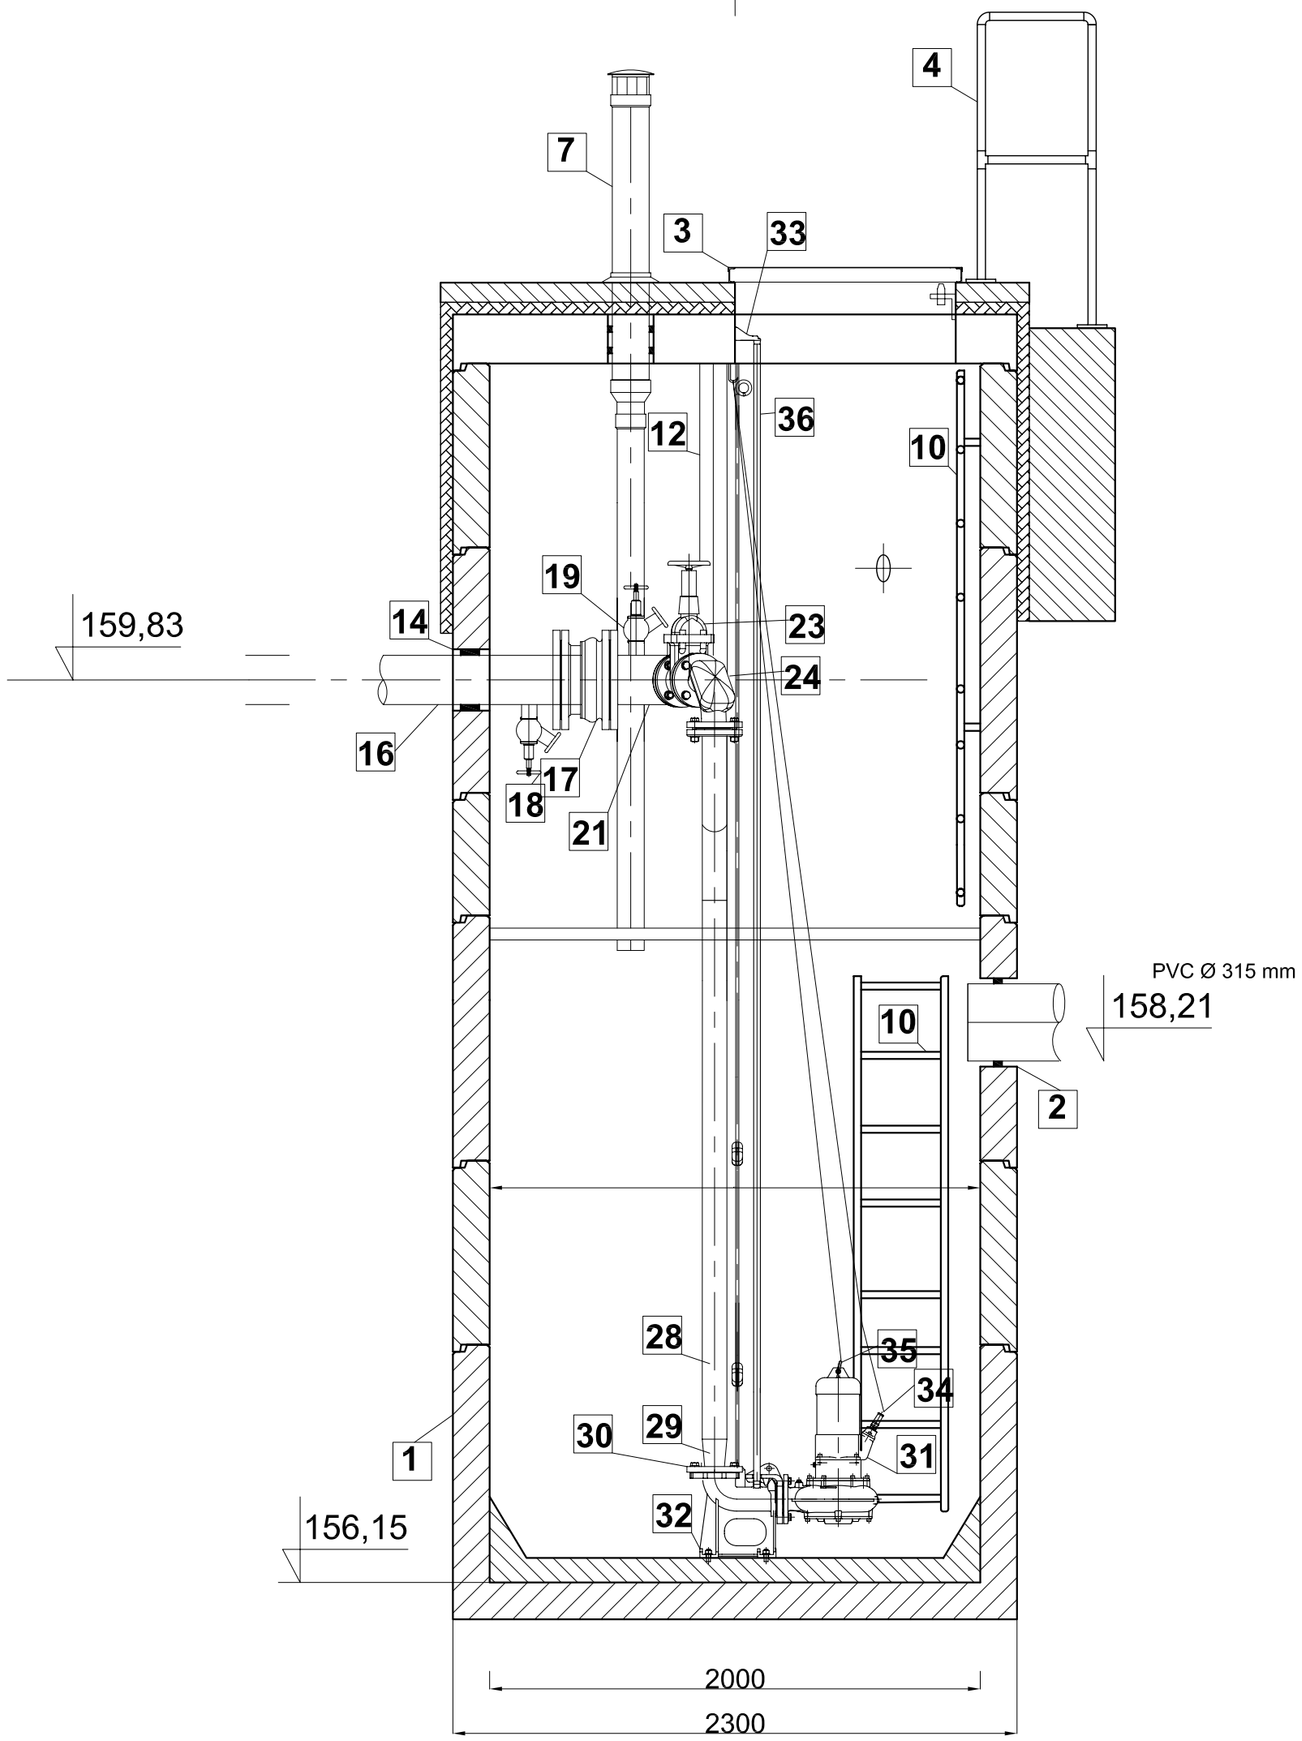


## WYKAZ ELEMENTÓW POMPOWNI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zbiornik betonowy, wodoszczelny prod. Ecol-Unicon 2000/5,17 z izolacją zewnętrzną Izoplast, pogrubionym dnem (10cm) oraz skosami sedymentacyjnymi 150/250 | szt. | 1 |
| 2 | Tuleja ochronna wlot ścieków PCV 315 | szt. | 1 |
| 3 | Właz stalowy 800x900 ocieplony, zabezpieczony przed zamknięciem | szt. | 1 |
| 4 | Poręcze złazowe wg zestawienia | kpl. | 2 |
| 5 | Krańcówka otwarcia włazu | szt. | 1 |
| 7 | Wentylacja nawiewno -wywiewna PCV 160/110 | kpl. | 2 |
| 8 | Tuleja ochronna do wentylacja DN 160 | szt. | 2 |
| 9 | Uszczelka ochronna Forheda DN 100 - sterowanie | szt. | 1 |
| 10 | Drabina Haca z szyną bezpieczeństwa L=4,60m | szt. | 1 |
| 11 | Pływaki z obciążnikiem | kpl. | 1 |
| 12 | Sonda hydrostatyczna w rurze osłonowej | szt. | 1 |
| 13 | Pomost sterwisowy wg oddzielnego rys. | szt. | 1 |
| 14 | Przejście Konfix rurociągu tłocznego Dn 200 | szt. | 1 |
| 15 | Łącznik R-R stal/ żeliwo DN 200 | szt. | 1 |
| 16 | rury ciągnione ze stali k.o. Ø 219,1x8,18 mm L=0,9 m z kołnierzem stalowym DN 200 z otworem DN 50 | szt. | 1 |
| 17 | Kompensator DN 200 | szt. | 1 |
| 18 | Instalacja spustowa DN 50 | szt. | 1 |
| 19 | Instalacja płucząca DN 50 | szt. | 1 |
| 21 | Rura stalowa 219,1x8,18 z kołnierzem DN 200 z otworem DN 50 L=0,5m | szt. | 1 |
| 22 | Trójnik redukcyjny 219,1x114,3x114,3 | szt. | 1 |
| 23 | Zasuwa klinowa miękkouszczelniana DN 100 | szt. | 2 |
| 24 | Zawór kulowy kątowy Szuster Dn 100 | szt. | 2 |
| 25 | Łącznik R-K DN 100 | szt. | 2 |
| 26 | Rura stalowa 114,3x6,02 L=0,24m | szt. | 2 |
| 27 | Kolano 114,3x6,02 45st. | szt. | 4 |
| 20 | Rura 114,3x6,02 L=0,37m | szt. | 2 |
| 28 | Rura 114,3x6,02 L=2,2m | szt. | 2 |
| 29 | Redukcja 114,3x6,02 x 88,9x5,49 | szt. | 2 |
| 30 | Kołnierz stalowy luźny DN 80 | szt. | 2 |
| 31 | Pompa zatapialna FZB 3.83 | szt. | 2 |
| 32 | Stopa sprzegająca | szt. | 2 |
| 33 | Górny uchwyt prowadnic | szt. | 2 |
| 34 | Kabel zasilający | szt. | 2 |
| 35 | Łańcuch do pompy | kpl. | 2 |
| 36 | Prowadnica rurowa 26,9 | kpl. | 4 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa | **Biuro Projektów "PROINSBUD"**<br>28-230 Połaniec ul. Kosynierów 1/7<br>tel. 502-511-244 proinsbud@btw.pl | | Nr umowy<br>TI/IB-1/342/10/2009 |
| Inwestor | **Miasto i Gmina Połaniec**<br>ul. Ruszczańska 27; 28-230 Połaniec | | Data<br>11/2009 |
| Nazwa przedsięwzięcia | Budowa kompleksowej infrastruktury technicznej dla terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec – Strefa "B" w ramach projektu pn. "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny | | Stadium<br>Projekt budowlany |
| Temat rysunku | OCZYSZCZALNIA WÓD DESZCZOWYCH<br>PRZEPOMPOWNIA WÓD BURZOWYCH | | Skala<br>1:25 |
| Asystent projektanta<br>mgr inż. Monika Kowanec | – | | Format<br>A2 |
| Asystent projektanta<br>inż. Robert Smagowski | – | | |
| Projektant<br>mgr inż. Bogdan Wiśniewski | 197/Tbg/98 | | Nr rys/wersja<br>6 |
| Sprawdzający<br>inż. Janusz Lis | 2835/Lb/94 | | |