



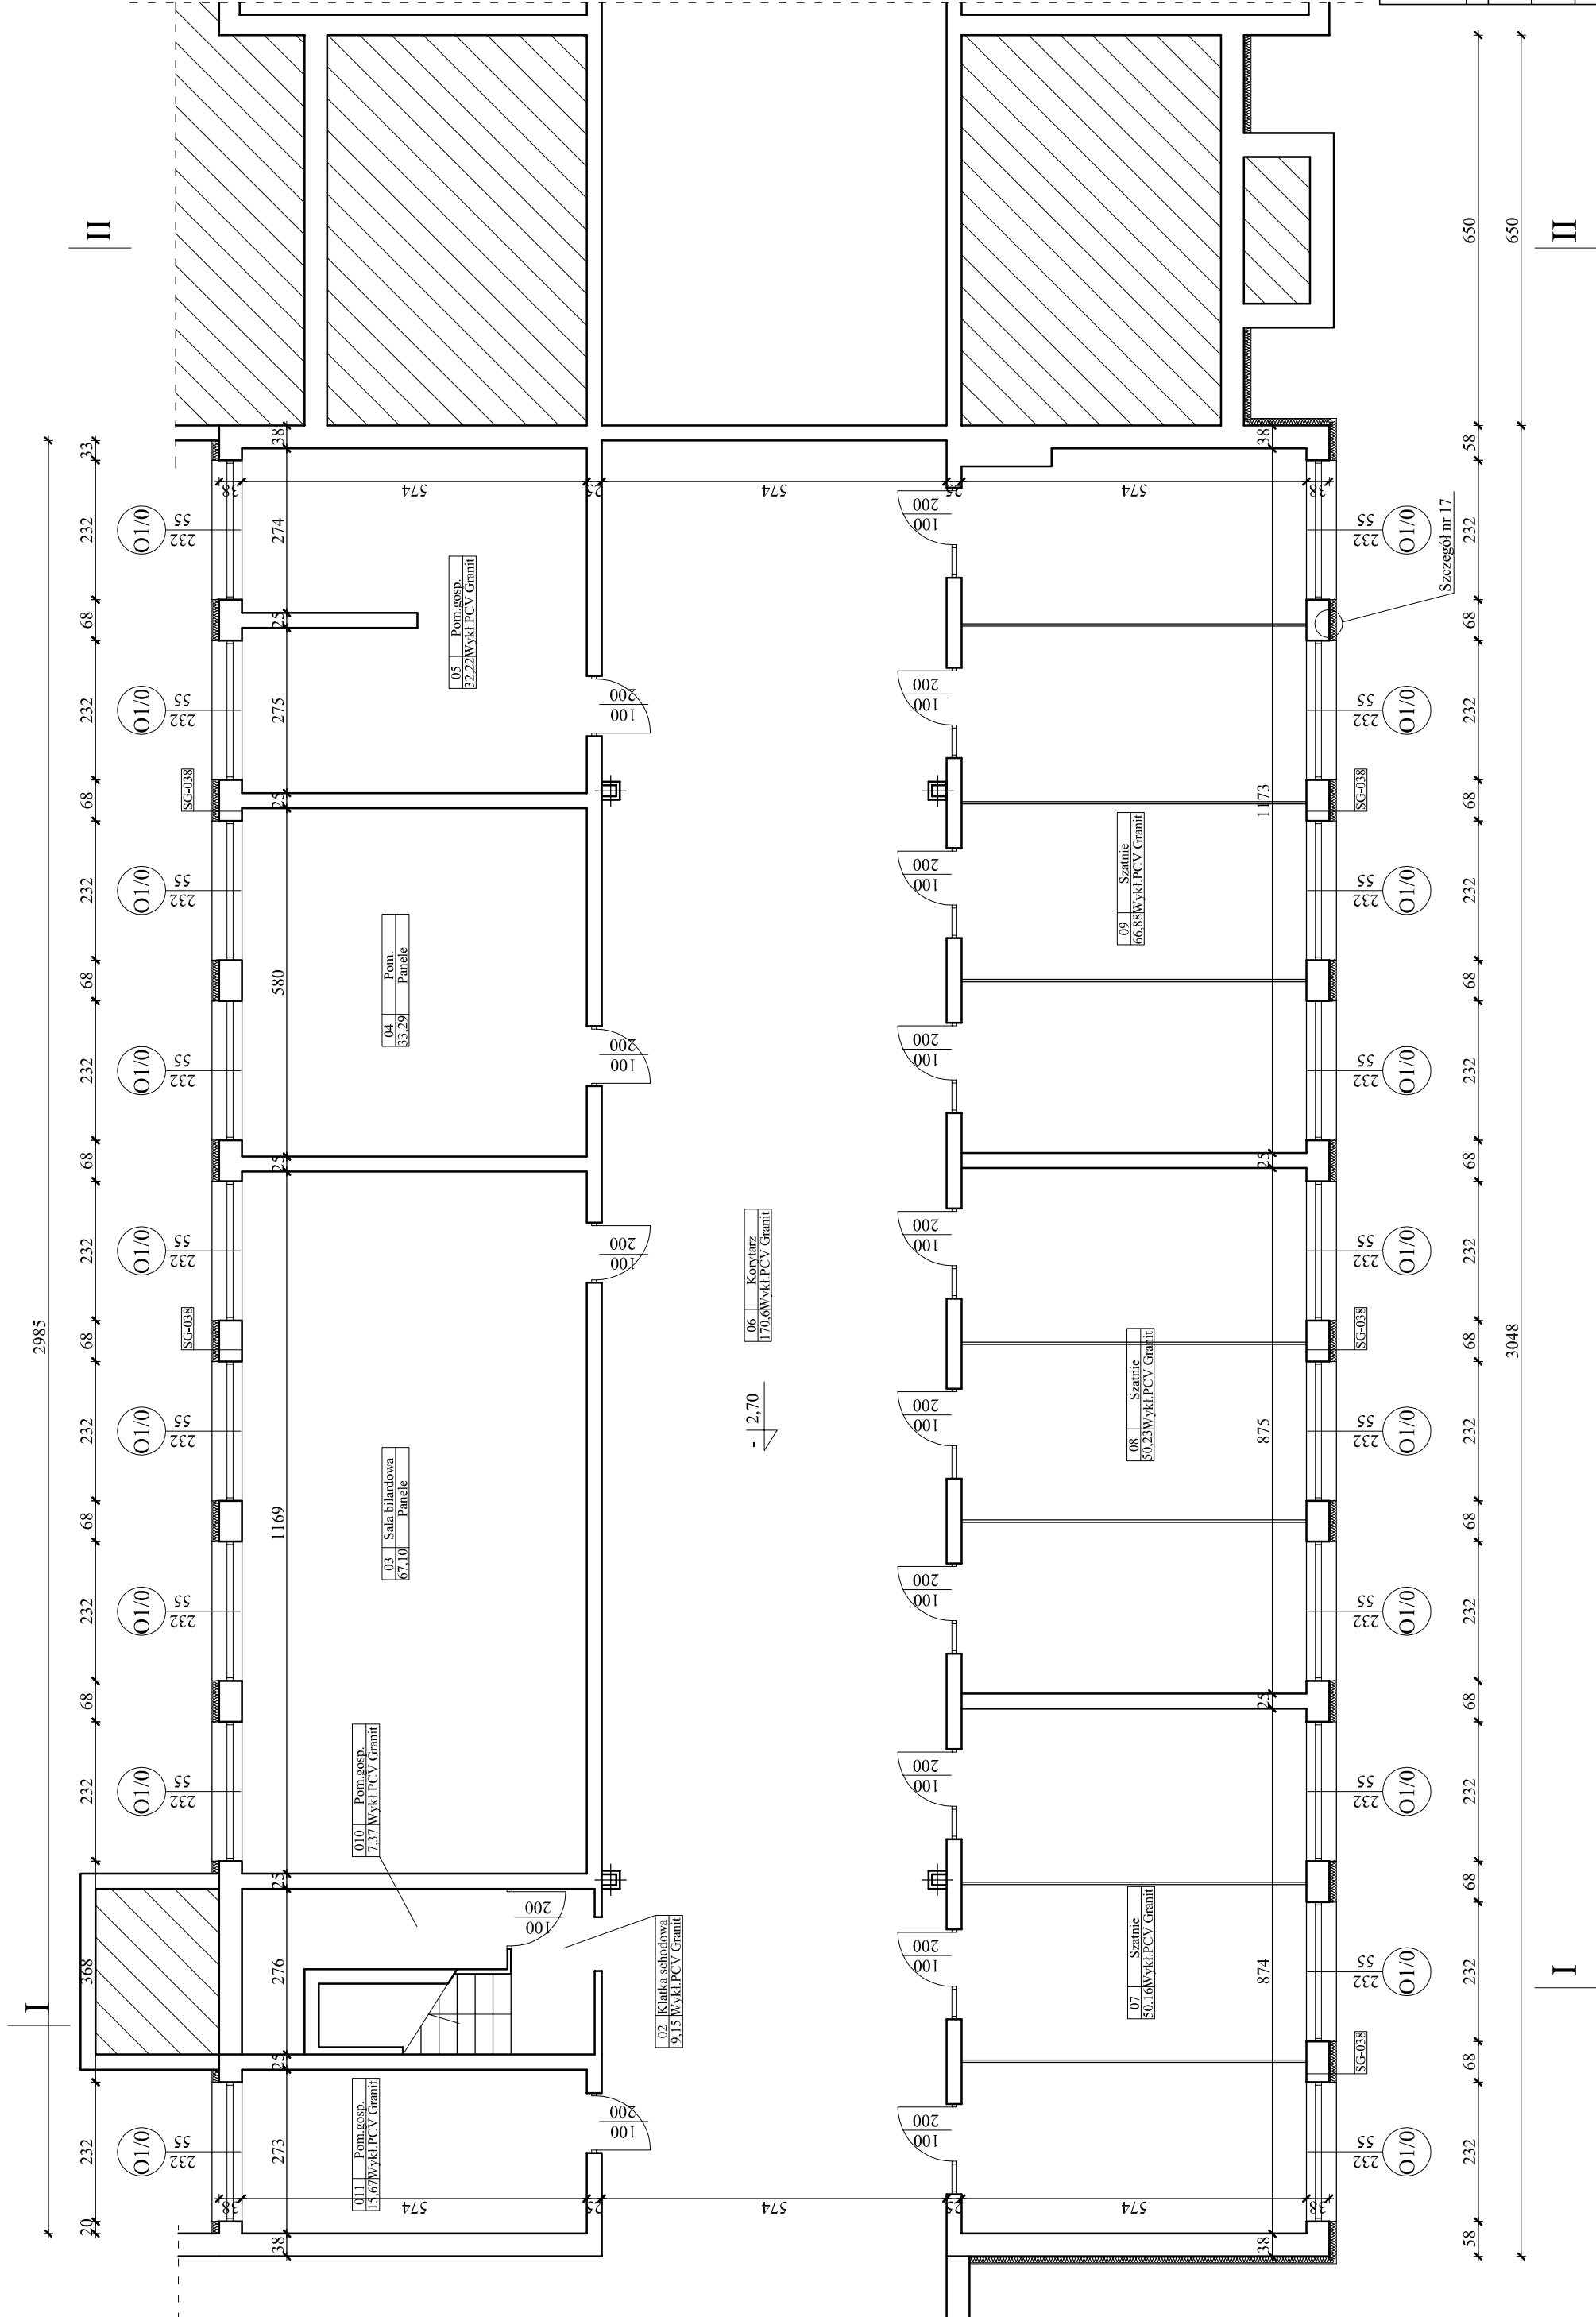
## Publiczne Gimnazjum w Połańcu Rzut piwnic skala 1:100

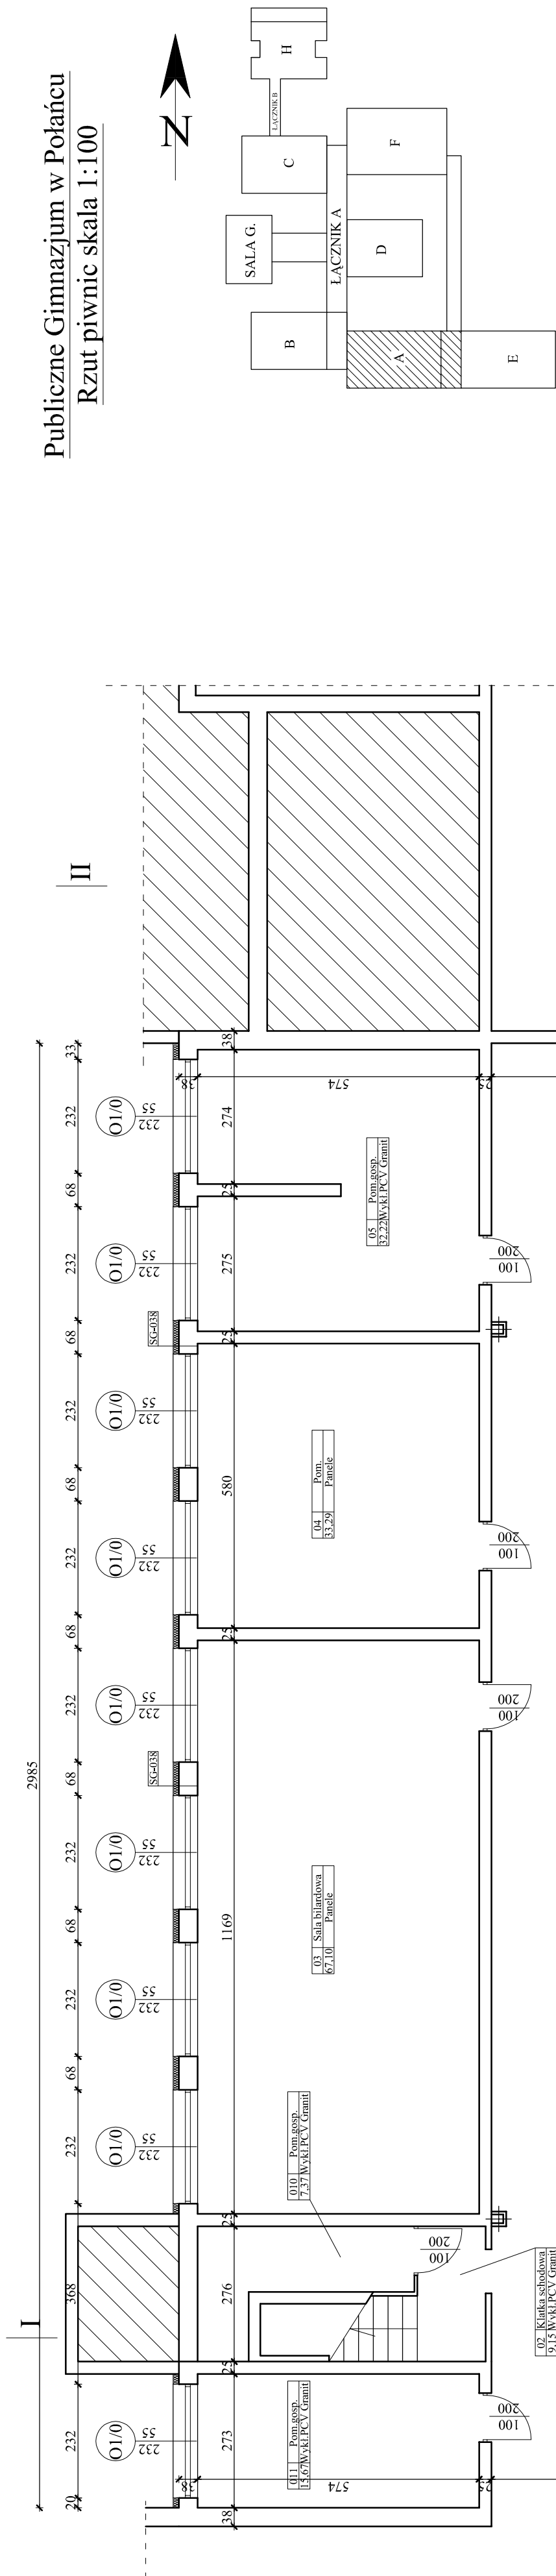

**SG-038** Ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu

Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem frezowanym XPS300-034 o współczynnika  $\lambda=0.034$  W/mK gr. 12 cm. W części podpiwniczonej do głębokości law fundamentowych. W części nadpiwniczonej 30 cm poniżej poziomu terenu.

<b>Pracownia Audytorska</b> <b>inż. Jacek Stępień</b> <u>ul. Błotniana 22 27 - 400 Ostrowiec Św.</u> <i>tel/fax (041) 265 40 62</i>				Numer rysunku: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">2</div>	
Funkcja:		Imię i nazwisko: mgr inż. Zbigniew Dokoł		Nr upr. 227/KL/72	
Projektował:		mgr inż. Zbigniew Dokoł		Podpis:	
Opracował:		mgr inż. Bartosz Wiecekiewicz		-----	
Opracował:					
Sprawdził:					



Rzut piwnic