



4 x DY 10 mm<sup>2</sup> w RVKL n/u - WLZ od przyłącza do SZP

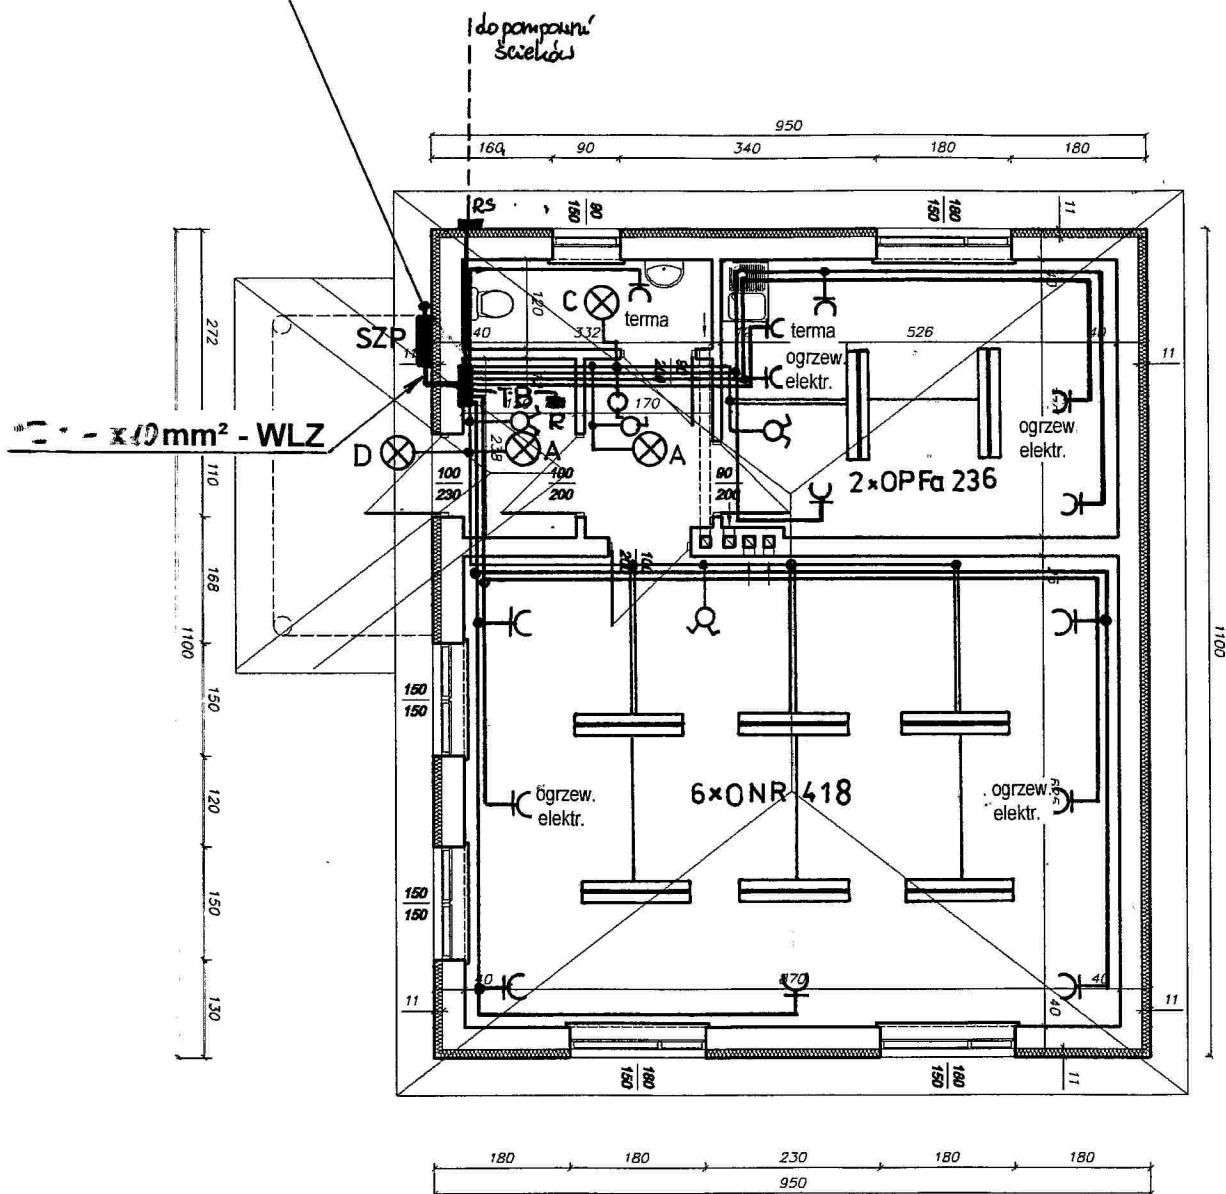

UKŁAD SIECIOWY: **TN-S**  
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA  
SZYBKIE WYŁĄCZANIE



## INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Budynek Świetlicy Wiejskiej  
w Łęgu dz. nr 176

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	nr upr.
Projektant	mgr inż. Grzegorz Kutyla	1/Tgb/98
DATA 01-2009r.	SKALA 1 : 100	Rys. -E4-